


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- dostawę, montaż, wniesienie, ustawienie mebli w miejscu przeznaczenia
- wywóz odpadów oraz uporządkowanie terenu dostawy najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu umowy
- usunięcie wszelkiego rodzaju ewentualnych uszkodzeń podczas montażu, wnoszenia mebli np. ubrudzenie, obicie ścian.

Łóżko piętrowe szt. 15

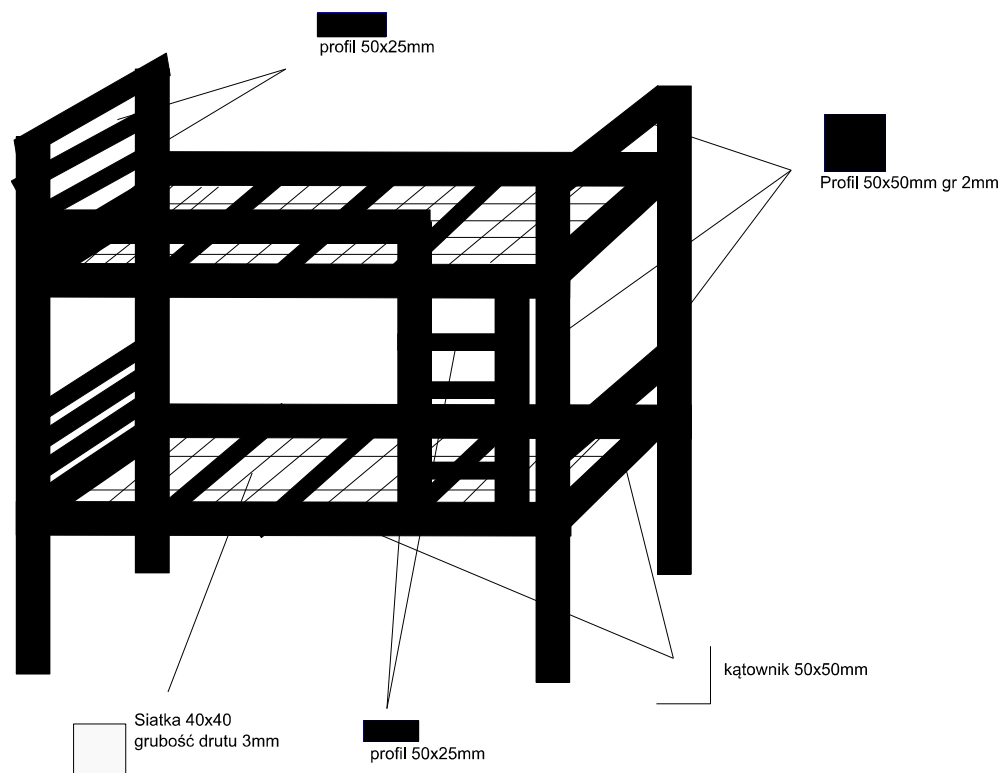

Stalowa konstrukcja łóżka wykonana z profili o przekroju 50x50mm o grubości 2mm, Łóżko ze sztywną i stabilną konstrukcją łączoną śrubami.

Łóżko wyposażone w głęboką na 5 cm ramę wykonaną z kątowników 50x50mm grubość 3mm, co pozwala na zastosowanie wielu rodzajów materacy o rozm. 90x200cm, w środku ramy wspawana siatka o kwadratowych oczkach o szerokości 40x40mm, grubość drutu 3mm, wzmocniona 3 szt. płaskownika o szer. 30mm i grubości 3mm.

Rama łóżka skręcana z nogami śrubami min. 8mm, po dwie śruby na każdą nogę

Poprzeczki w zagłowie łóżka wspawane na stałe do nóg, górna poprzeczka w dolnej części zagłowia umieszczona na wysokości 95cm.

W wezłowie zamontowane proporcjonalnie po trzy poprzeczki, górna z profilu 50x50mm, dwie dolne z profilu 50x25mm.

W przypożu dwie poprzeczki górna z profilu 50x50mm, dolna z profilu 50x25mm.

Drabinka przykręcana do łóżka śrubami, wykonana z profilu o przekroju 50x25mm o gr 2mm

na górnym łóżku zamontowana dodatkowo barierka zabezpieczająca przez wypadnięciem z profilu o przekroju 50x25mm o gr 2mm , zamontowana na wysokości 40cm od ramy pod materacem.

Wszystkie otwarte elementy profilu zaspawane i wyszlifowane na gładko, nogi łóżek zabezpieczone zaślepką zapobiegającą rysowaniu podłogi.

Całość malowana proszkowo na kolor grafit matowy.

Wymiary

łóżko przystosowane do materacy 90x200cm

od podłogi do ramy (prześwit pod łóżkiem): 25 cm

całkowita wysokości łóżka po stronie zagłowia 215cm

prześwit między dolną ramą łóżka a górną 120cm

górna poprzeczka dolnego wezłowia zamontowana na wys. 95cm

Łóżka muszą być dopasowane wizualnie i kolorystycznie do łóżek znajdujących się w budynku koszarowym CSPSP. Zaleca się oględziny istniejących łóżek.

Zdjęcia łóżek posiadanych przez Zamawiającą



